

MESEC POŽARNE VARNOSTI POSVET GZS

ŠKOFJA LOKA, september

Požarni načrt

Ministrstvo za obrambo
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
mag. Mojca Zupan
Vodja Sektorja za preventivo in načrtovanje



ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12) – 35. člen PRAVILNIK O POŽARNEM REDU (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)

Določa objekte, vsebino in pogoje za izdelavo:

- požarnega reda, požarnega načrta, načrta evakuacije.

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih, industrijskih objektov (izvajanje dejavnosti skladno s SKD) morajo izdelati požarni red za objekte, določene v CC-SI, področje 1 Stavbe.

- ✂ Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena
- ✂ Metodološka pojasnila in navodila za razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI)

Izjeme, za katere požarnega reda ni treba izdelati (na nivoju podrazredov):

eno in dvostanovanjske stavbe, stavbe žičnih naprav, javnih telefonskih govornic, svetilnikov in drugih signalizacijskih stavb, kolesarnice, glasbeni paviljoni, nestanovanjske kmetijske stavbe, ki niso za izvajanje dejavnosti po SKD ali niso kmetije nad 300 m², kapele, kulturni spomeniki, nadstrešnice za potnike, javni sanitarij ipd.

Požarni načrt se izdelava za objekte:

- za katere je treba izdelati požarni red in
- požarna ogroženost objekta najmanj srednja (3) ali
- v objektu je lahko hkrati več kot 100 ljudi.
- ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje.

Podpis - lastnik ali uporabnik oz. od njih pooblaščen oseba.

Namenjen uporabnikom objekta, gasilcem in reševalcem.

Grafični prikaz situacije objekta in delov objekta s prikazanimi nevarnostmi ter opremo za VPP.

Izdelan:

- v merilu, praviloma na A4 ali A3 oziroma v formatu, ki še omogoča preglednost
- ob upoštevanju predpisanih grafičnih znakov.

 Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS, št. 138/04)

En izvod gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta.

Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog.

Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.

Gasilska enota lahko predlaga lastniku ali uporabniku dopolnitev ali spremembo požarnega načrta, če oceni, da je požarni načrt pomanjkljiv in ni zagotovljeno ustrezno posredovanje gasilcev ter drugih reševalcev v primeru požara v takem objektu.

Požarni načrt – vsebina:

Prikaz objekta v prostoru - podatke o:

- legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču;
- stopnji požarne obremenitve;
- intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in druge reševalce;
- visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah;
- plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi;
- hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe gašenja;
- prisotnosti nevarnih snovi in eksplozijsko ogroženih prostorih;
- gasilskih orodiščih.

Prikaz požarne varnosti objekta mora v tlorisih posameznih etaž - podatke o:

- mejah požarnih sektorjev;
- odprtinah v zidovih in stropovih z zaporami;
- dostopnih poteh;
- evakuacijskih poteh in stopniščih;
- posebno požarno nevarnih prostorih;
- prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo;
- prostorih, v katerih je prisotno sevanje;
- električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z energijo ter stikalih za te naprave;
- tlačni opremi;
- legi plinske požarne pipe;
- vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom;
- 5 možnostih notranjega napada.

Glede na velikost in strukturo objekta, se lahko pripravijo tudi požarni načrti za posamezne dele etaž z vrisanimi nevarnostmi.


Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS, št. 138/04)

- znaki, vključno z “drugimi najpogostejšimi znaki”!

Za izdelavo požarnega načrta se uporabljajo grafični znaki iz:

- pravilnika
- SIST ISO 6790
- SIST EN 60079-10 (cone ex nevarnosti za vnetljive pline, tekočine, prah)

Velikost grafičnih znakov se smiselno prilagaja velikosti požarnega načrta.

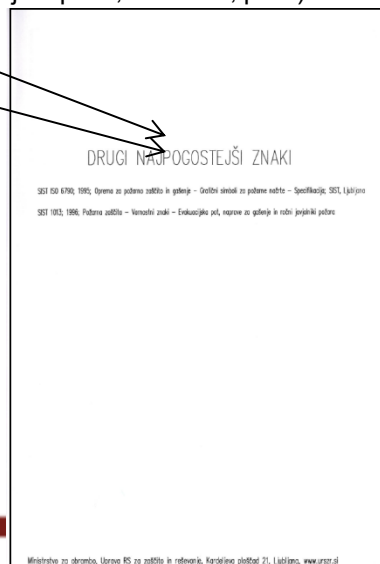

KONSTRUKCIJSKI GRADBENI ELEMENTI	
	brez požarne odpornosti
	požarna odpornost 15 min.
	požarna odpornost 30 min.
	požarna odpornost 60 min.
	požarna odpornost 90 min.
	požarna odpornost 120 min.
	požarna odpornost 180 min.
	požarna odpornost 240 min.
Barva znaka je črna ali rdeča. Ob znaku za požarno odpornost mora biti črkovna oznaka, ki je ustrezna kombinacija črk R, E, I, W, M, C, S, po določitvi Priloge 2 Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št.31/04).	
VRATA, OKNA IN DRUGI ZAPORNI ELEMENTI	
	vrata brez požarne odpornosti, dimotesnosti in samozapiralnega mehanizma
	vrata s samozapiralnim mehanizmom
	vrata z avtomatskim zapiranjem
	dimotesna vrata
	vrata s požarno odpornostjo 15 min.
	vrata s požarno odpornostjo 30 min. in samozapiranjem
	dimotesna vrata s požarno odpornostjo 60 min.
	vrata s požarno odpornostjo 90 min.

VRATA, OKNA IN DRUGI ZAPORNI ELEMENTI	
	vrata s požarno odpornostjo 120 min.
	vrata s požarno odpornostjo 180 min.
	vrata s požarno odpornostjo 240 min.
Barva znaka je črna ali rdeča. Ob znaku za požarno odpornost mora biti črkovna oznaka, ki je ustrezna kombinacija črk R, E, I, W, M, C, S, po določitih Priloge 2 Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št.31/04).	
POŽARNI IN DIMNI SEKTORJI	
	požarni sektor (daljica od oznake do mejnih točk požarnega sektorja *ali črta na meji sektorja)
	požarna celica (daljica od oznake do mejnih točk požarne celice *ali črta na meji sektorja)
	dimni sektor (daljica od oznake do mejnih točk dimnega sektorja **ali črta na meji sektorja)
* Barva znaka je črna ali rdeča. Črta je debeline 2,5 mm. ** Barva znaka je črna ali vijolična. Črta je debeline 1,5 mm.	
DVIGALA	
	požarno dvigalo
	gasilsko dvigalo
Barva znaka je črna ali rdeča.	
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA	
	varnostna razsvetljava
Barva znaka je črna ali rdeča.	

DRUGE NAPRAVE ZA EKSPLOZIJSKO ZAŠČITO	
	loputa za sprostitev eksplozije
Barva znaka je črna ali rdeča.	
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN NAPRAVE	
	splošna oznaka električnih instalacij
Barva znaka je črna ali rdeča.	
EKSPLOZIJSKO NEVARNI PROSTORI	
	prostor z eksplozijsko nevarno atmosfero
Barva znaka in črt je črna ali rdeča.	
VIRI VODE ZA GAŠENJE	
	stoječa voda
	klasični vodnjak
	črpališče
	rezervoar vode za gašenje pod tlakom
	vodni stolp (prerez)
	vodni stolp (tloris)
	podzemni rezervoar vode za gašenje
	odprt rezervoar vode za gašenje
	premični rezervoar vode za gašenje
	črpalka za vodo za gašenje
Barva znaka je črna ali rdeča (varianta modra).	

SIMBOLI ZA GASILSKO INTERVENCIJO	
	dovozna pot za intervencijska vozila
	glavni ventil za plin – glavna plinska požarna pipa
	povečana nevarnost za nastanek požara
	nevarnost zaradi prisotnosti plinov
	nevarnost zaradi radioaktivnega sevanja
	nevarnost prisotnosti strupenih snovi
	nevarnost pri gašenju z vodo
Barva znaka je črna ali rdeča.	

Zakon o varstvu pred požarom

23. člen (graditev objektov)

- Poti in površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti označene in urejene v skladu s predpisi.

35. člen (požarni red, načrt in pripravljenost sredstev)

- ...prehodi, dostopi, dovozi ter delovne površine za intervencijska vozila morajo biti proste in prehodne ter označene v skladu s predpisi.

Pravilnik o požarnem redu

9.a člen (intervencijska pot)

- Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom ali označbami na vozišču »Intervencijska pot« v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Na intervencijski poti mora biti zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil.

9.b člen (površine za gasilce ob objektih)

- Dostopne poti za gasilce in gasilska vozila, postavitvene in delovne površine za gasilska vozila, morajo biti vedno proste in prehodne.
- Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti označene z opozorilnimi tablamami z napisom »Dovozna pot za gasilska vozila«.

Izdelava požarnih načrtov

Požarni načrt mora izdelati:

- lastnik oziroma uporabnik objekta **ali**
 - oseba, pooblaščen za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu.
- ↓
- izpolnjuje pogoje, določene s **Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11)**.



Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom obsega pooblastila za:

- organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom;
- izdelavo požarnega reda, **požarnega načrta** in načrta evakuacije;
- izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.

Posamezne ukrepe varstva pred požarom smejo izvajati izključno osebe, ki so navedene v pooblastilu za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (izjeme).



Like 7.2K YouTube WWW.SOS112.SI / VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAM

SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

OGROŽENOST SLOVENIJE

Ocene ogroženosti

Ocene tveganj za nesreče

Ocene zmoglosti obvladovanja tveganj za nesreče

Načrti zaščite in reševanja

Strokovni posveti in gradiva

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

VARSTVO PRED POŽARI

POŽARNI SKLAD

VARSTVO PRED UTOPITVAMI

VARSTVO PRED NUS

Državna enota CZ

Statistika intervencij in uničevanja

NEVARNE SNOVI

Označevanje

Intervencije ob nesrečah

VARSTVO PRED POŽARI

• Pooblastila

- Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požaro
- Pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gaslin
- Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij
- Pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajen
- Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja

• Obrazec - letno poročilo o izvajanju požarnega varovanja

• Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij

• Zasnova in študija požarne varnosti

• Fotovoltaika - požarna varnost sončnih elektrarn

• Posveti in seminarji

• Oktober - mesec požarne varnosti

• Strokovni izpit iz varstva pred požarom



SEZNAM

POOBLAŠČENIH IZVAJALCEV UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM

Izvajalci, ki so na podlagi Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.) pridobili pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje do 31. 8. 2017, so:

Zap. Št.	Izvajalec	Številka in datum pooblastila	Veljavnost pooblastila
88.	GASILSKA ENOTA NOVA GORICA Sedejeva ulica 9 5000 NOVA GORICA	8450-38/2012-4 19. 11. 2015	do preklica
89.	GASILSKA ZVEZA SEVNICA Kvedrova cesta 25 8290 SEVNICA	8450-117/2012-2 24. 2. 2012	do preklica
90.	GASILSKA ZVEZA TOLMIN Lavričeva 1 5220 TOLMIN	8450-126/2014-3 26. 9. 2014	do preklica
91.	GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA MESTO Poljanski nasip 42 1000 LJUBLJANA	8450-29/2012-2 24. 1. 2012	do preklica
92.	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE Cesta železarjev 35 4270 JESENICE	8450-72/2013-2 1. 7. 2013	do preklica
93.	GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO Seidlova cesta 29 8000 NOVO MESTO	8540-60/2012-2 26. 1. 2012	do preklica
94.	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ Bleiweisova cesta 34 4300 KRANJ	8450-96/2012-2 20. 2. 2012	do preklica
187.	POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE Dečkova cesta 36 3000 CELJE	8450-153/2014-2 19. 12. 2014	do preklica
188.	POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO Tovarniška ulica 19 8270 KRŠKO	8450-125/2012-2 1. 3. 2012	do preklica
201.	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GOTOVLJE Gotovlje 34 3310 ŽALEC	8450-24/2013-5 3. 7. 2013	do preklica
202.	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POSTOJNA Ulica 1. Maja 7 6230 POSTOJNA	8450-161/2011-2 4. 1. 2012	do preklica

VPRAŠANJA...

e-pošta: urszr@urszr.si

<http://www.urszr.si>

ali

www.sos112.si

... HVALA ZA POZORNOST

